

**OPINIA O GNIEŹDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W KRAKOWIE PRZY
UL. HELENY 2, W KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE PRACE
REMONTOWE**

dr Kazimierz Walasz


Kraków, luty 2016

**OPINIA O GNIEZDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA W KRAKOWIE PRZY
UL. HELENY 2, W KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE PRACE
REMONTOWE**

Opis budynku

Budynek powstał w latach 70-tych XX wieku. Jest to budynek przychodni należący do Skarbu Państwa. Budynek posiada dwie kondygnacje i jedną klatkę schodową, jego długość wynosi 38,32 m, szerokość 15,11 m oraz wysokość 8,21 m.

Dach budynku jest dwuspadowy (na zewnątrz). W budynku występuje nieocieplony stropodach o wysokości wewnątrz przy ścianie 57 cm oraz w części najwyższej 80 cm. Na ścianie południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej zachodniej znajduje się po 24 prostokątne, zakratowane otwory wentylacyjne o wymiarach ok. 20,5 cm x 20,6 cm.

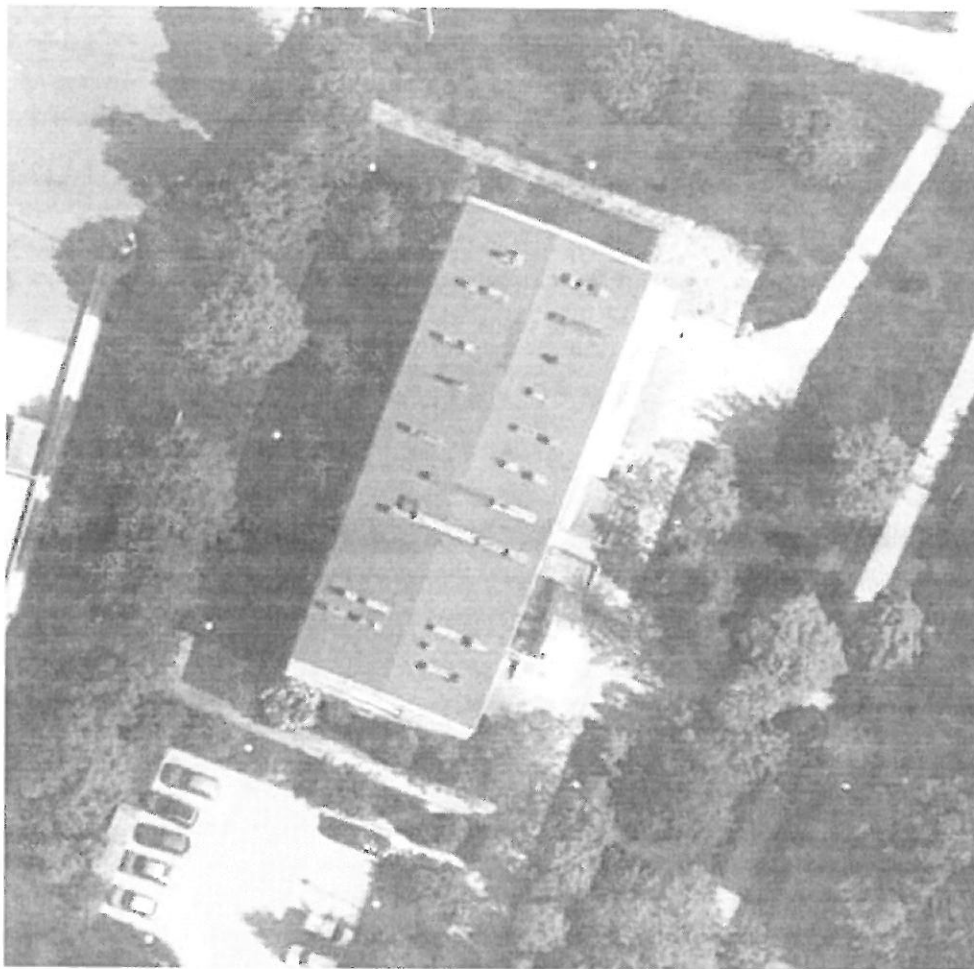

Fot. 1. Kraków, Heleny 2 – zdjęcie sat. (<http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/>)



Fot. 2. Kraków, Heleny 2 – ściana wschodnia i północna budynku.



Fot. 3. Kraków, Heleny 2 – ściana zachodnia i południowa budynku.



Fot. 4. Kraków, Heleny 2 – ściana południowa budynku.

Status remontu

Remont budynku planowany jest od **czerwca do listopada 2016 r.** W ramach remontu planuje się ocieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej o grubości warstwy 26 cm oraz ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 26 cm. Ponadto planuje się wykonanie remontu dachu.

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków

Budynek skontrolowano 30.01.2016 r. w celu ustalenie potencjalnych i rzeczywistych miejsc lęgowych ptaków.


Elewacja budynku nie posiada szczelin. Nie stwierdzono potencjalnych i rzeczywistych siedlisk ptaków z wyjątkiem miejsca gdzie rura spustowa przechodzi przez okap dachu. Znajdują się tam potencjalne siedliska jerzyka. (Fot. 5).



Fot. 5. Kraków, Heleny 2 – ściana zachodnia i południowa budynku. Wskazano szczeliny, które należy zamknąć do końca lutego przed okresem remontu.

Zalecenia

Ze względu na czas wykonania ekspertyzy nie było możliwe ustalenie rzeczywistego zasiedlenia obiektu przez chronione gatunki ptaków. Dlatego kompensatę przyrodniczą ustalono na podstawie zinwentaryzowanych potencjalnych miejsc lęgowych gatunków chronionych oraz wiedzy eksperckiej. **Ustalono kompensatę w postaci 2 podwójnych budek zewnętrznych dla jerzyków *Apus apus*. Budki lęgowe dla jerzyków (rys. str. 7) należy zamocować w miejscach wskazanych na Fot. 6 w czasie remontu budynku.** Budki mocujemy na elewacji budynku i otaczamy materiałem izolacyjnym ściany budynku. Wskazane jest by daszki budek pokryć blachą, a budki pomalować w kolorze elewacji.

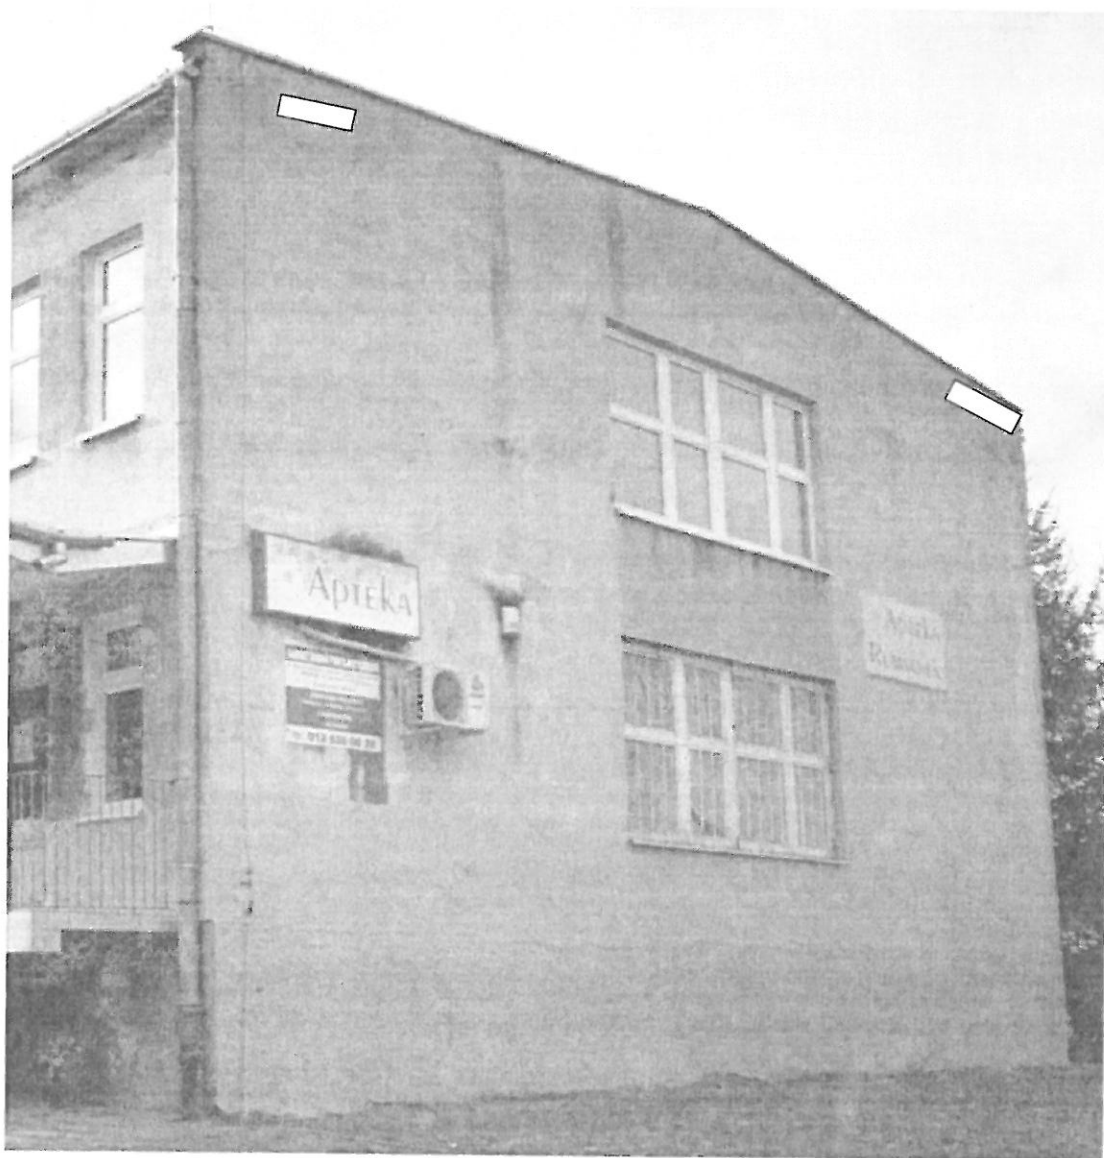

Fot. 6. Kraków, Heleny 2 – ściana północna budynku. . Wskazano miejsca w których należy zamocować 2 podwójne budki dla jerzyków.

Ze względu na plany przeprowadzenia remont elewacji w okresie lęgowym ptaków należy wystąpić do RDOŚ z wnioskiem o zgodę na wykonanie prac remontowych w okresie lęgowym ptaków, tj. między 01 marca, a 15 października.


Wskazane jest też sprawdzenie przed przystąpieniem do remontu przez ornitologa czy w budynku nie pojawiły się gniazda ptaków.

W załączeniu:

1. wymiary podwójnej budki zewnętrznej dla jerzyków
2. wzór pisma do RDOŚ
3. Wyciąg z Rozp. w sprawie gat. dziko żyjących i Ustawy o ochr. Zwierząt
4. Pismo GDOŚ do RDOŚ z 14.04.2009 r.
5. Pismo GDOŚ do RDOŚ i WINB z 2.07.2010 r

Kraków, 05.02.2016 r.

Zewnętrzna budka podwójna dla jerzyków

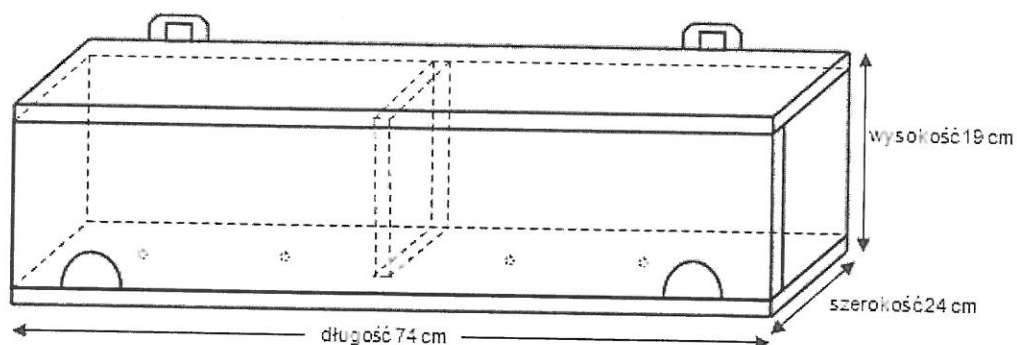

Wymiary podwójnej budki dla jerzyków

- grubość deski – 2 cm
- wierzch i spód – 74x25 cm,
- boki i ścianka działowa – 23x15 cm,
- przód i tył – 74x15 cm
- otwór wlotowy dł. – 5 cm, wysokość – 4 cm
- w dnie wywiercono 4 otwory odwadniające o średnicy – 0,5 cm

Budkę pokrywamy tym samym materiałem elewacyjnym jak całą ścianę (ten sam kolor tynku)

Budkę zamocowujemy na zawieszkach lub przykręcamy tylną ściankę do elewacji (trzeba odkręcić przednią ściankę)

